




Rozdzielnica TKN1-1




Rozdzielnica TOR1-1




Rozdzielnica TSR1-1




Rozdzielnica TSN1-1



Rozdzielnica TOA1-1




Rozdzielnica TON1-1



UWAGI:

1. W istniejącej rozdzielni kolorem szarym zaznaczono elementy istniejące, a kolorem czerwonym elementy projektowane.
2. Stosować aparaty o I_z ≥ 6kA.
3. Dopuszcza się wykorzystanie istniejących rezerwowych zabezpieczeń dla nowych obwodów. W przypadku braku rezerwy dołożyć nowe aparaty.
4. Połączenia zewnętrzne wykonać poprzez listwy zaciskowe, stosować zaciski o rząd większe niż podane przekroje przewodów.
5. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym – samoczynne wyłączenie zasilania.
6. W rozdzielni nadać kolejne numery projektowanych obwodów. Po wykonaniu instalacji zaktualizować numerację obwodów w dokumentacji powykonawczej.

TE 1-1 parter bud H

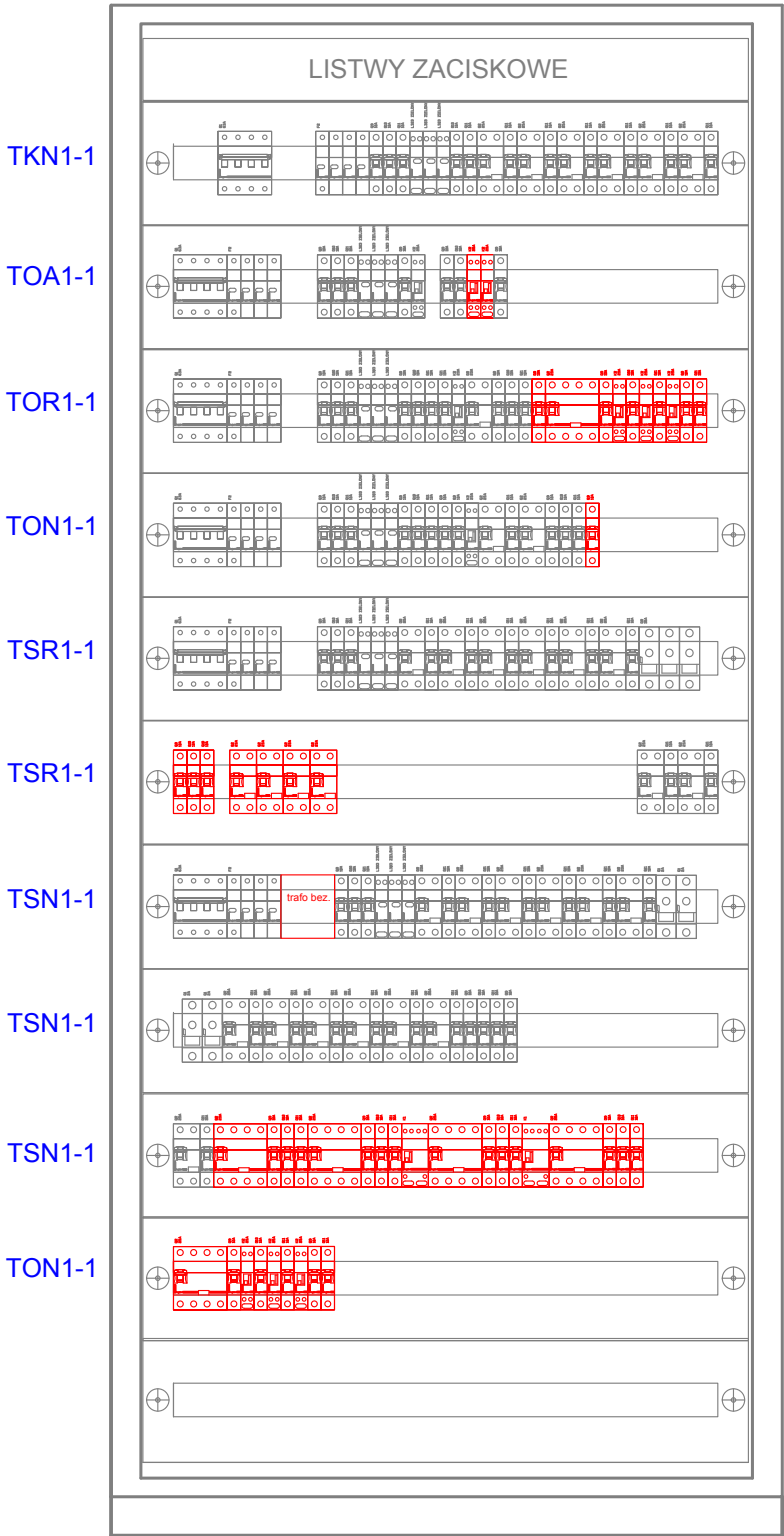

1. W istniejącej rozdzielni kolorem szarym zaznaczono elementy istniejące, a kolorem czerwonym elementy projektowane.
2. Stosować aparaty o I_z ≥ 6kA.
3. Dopuszcza się wykorzystanie istniejących rezerwowych zabezpieczeń dla nowych obwodów. W przypadku braku rezerwy dołożyć nowe aparaty.

REWIZJA 1

Nazwa: PRZEDSIĘWZIENIE WYKONANIA PRAC WYKONAWCZYCH		Data: 07.03.2016		Miejsce: 31/09/192	
Adres: BOKOWSKA 215, 50-556 WROCŁAW		Data: 07.03.2016		Miejsce: 31/09/192	
Opis: WYKONANIE PRAC WYKONAWCZYCH		Data: 07.03.2016		Miejsce: 31/09/192	
Opis: WYKONANIE PRAC WYKONAWCZYCH		Data: 07.03.2016		Miejsce: 31/09/192	
Opis: WYKONANIE PRAC WYKONAWCZYCH		Data: 07.03.2016		Miejsce: 31/09/192	
Opis: WYKONANIE PRAC WYKONAWCZYCH		Data: 07.03.2016		Miejsce: 31/09/192	
Opis: WYKONANIE PRAC WYKONAWCZYCH		Data: 07.03.2016		Miejsce: 31/09/192	
Opis: WYKONANIE PRAC WYKONAWCZYCH		Data: 07.03.2016		Miejsce: 31/09/192	
Opis: WYKONANIE PRAC WYKONAWCZYCH		Data: 07.03.2016		Miejsce: 31/09/192	
Opis: WYKONANIE PRAC WYKONAWCZYCH		Data: 07.03.2016		Miejsce: 31/09/192	